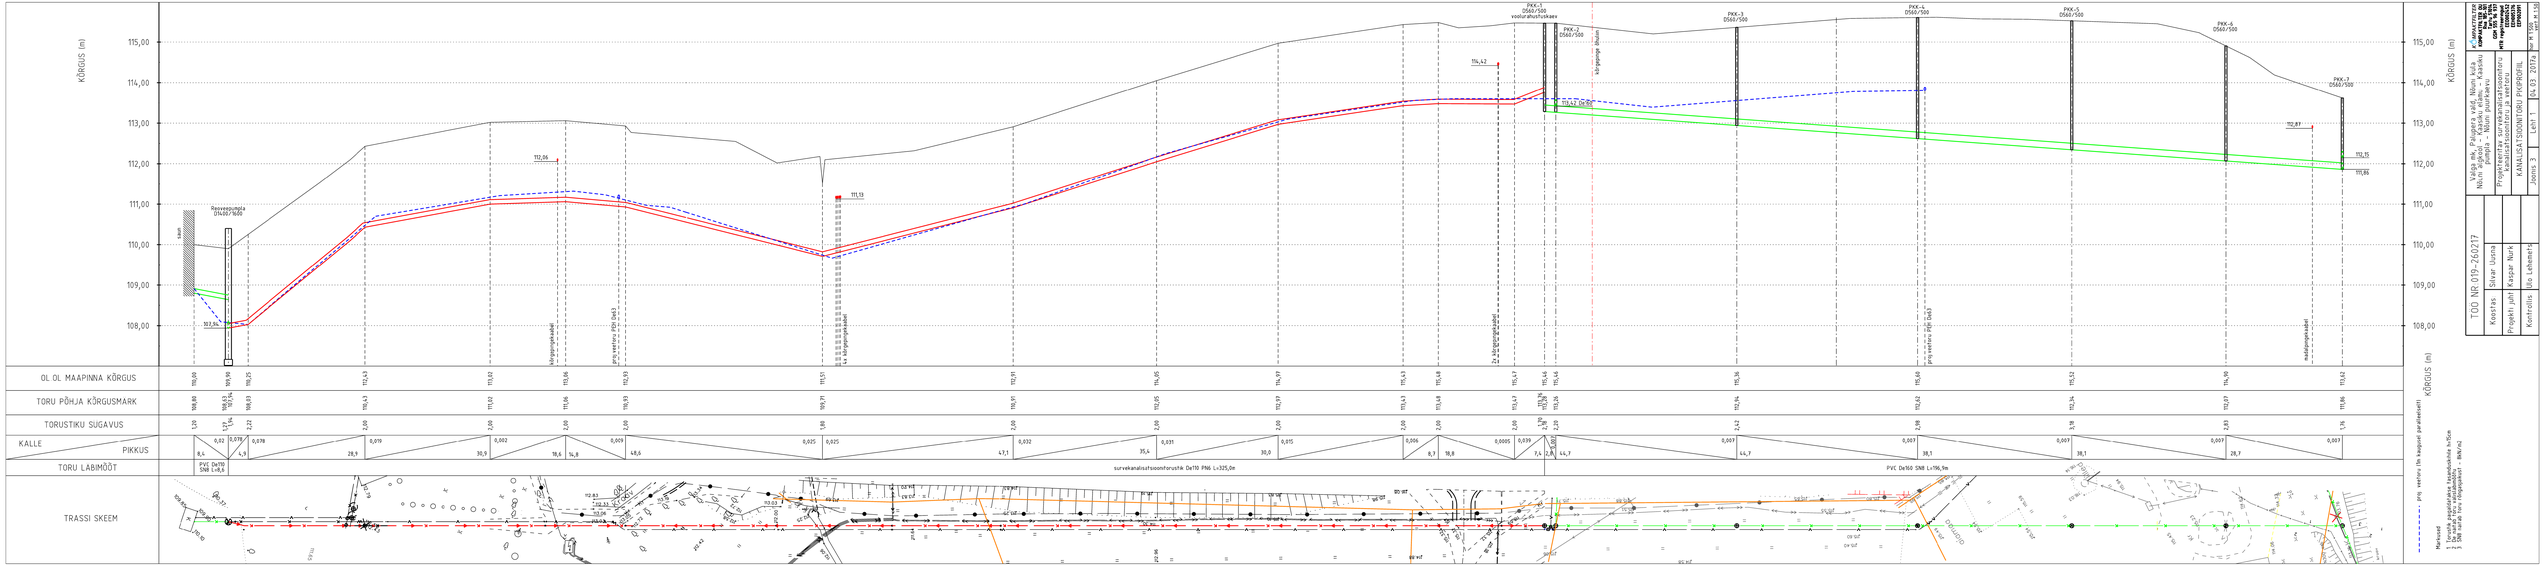
KÕRGUS (m)
115,00
114,00
113,00
112,00
111,00
110,00
109,00
108,00
PKK-1 0560/500 veolarahustuskaev
PKK-2 0560/500
PKK-3 0560/500
PKK-4 0560/500
PKK-5 0560/500
PKK-6 0560/500
PKK-7 0560/500
Rõnnavarrukaev 074.00/1600
sein
Kõrgpingekaabel
Sõ kõrgepingekaabel
Sõ sidekaabel
Sõ sidekaabel
Sõ kõrgepingekaabel
Sõ kõrgepingekaabel
Sõ sidekaabel
Sõ sidekaabel
Sõ kõrgepingekaabel
pvg veetoru PE80 Da63
pvg veetoru PE80 Da63
maakaabel
112,06
111,13
114,42
112,87
112,15
111,86
OL OL MAAPINNA KÕRGUS
TORU PÕHJA KÕRGUSMARK
TORUSTIKU SUGAVUS
KALLE
PIKKUS
TORU LÄBIMÕÕT
TRASSI SKEEM
PVC Da110 SN8 L=8,6
survekanalisatsioonforustik Da110 PN6 L=325,0m
PVC Da160 SN8 L=196,9m
pvg veetoru läb kaapsel paralleelselt
Mõõdud
1. Cm-ides joajaotatuna teatabookuna te.%Cm
2. Mõõdud on antud kaevude telgedest
3. Sõõ maatüs Fara kõrgepaakast - 66K/m2
TOO NR.019-260217
Koostas
Kaspar Uiboja
Projekti juht
Kaspar Nurk
Kontrollis
Ülo Lehemets
Valga alk., Paigatera vald, Nõuni küla
Nõuni küla veetorustiku ja -tõstejaama rekonstrueerimine
Projekteeritav survekanalisatsioonforustik ja -tõstejaama ümberehitus
KANALISATSIOONITÖÖDE PIKIPROFIIL
Joonis 3
Leht 1
Lk 93
M 1:500 x 1:50
04.03. 2019.a